


de Ethernet-Schnittstelle moduNet292  
 fr Interface Ethernet moduNet292  
 en Ethernet Interface moduNet292  
 it Interface Ethernet moduNet292  
 es Interface Ethernet moduNet292  
 sv Ethernet Interface moduNet292  
 nl moduNet292, Ethernetinterface

de Montagevorschrift  
 fr Instruction de montage  
 en Fitting instructions  
 it Intruzioni di montaggio  
 es Instrucciones de montaje  
 sv Montagevoorschrift  
 nl Monteringsanvisning


EY-BU292

de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft  
 fr Notice d'installation pour l'électricien  
 en Guidelines for the electrician  
 it Informazioni per l'installatore elettrico  
 es Instrucciones de instalación para el electricista  
 sv Installationsinstruktion för behörig elektriker  
 nl Instalatie aanwijzing voor de elektromonteur


de Für den Einsatz in üblicher Umgebung  
 fr Pour usage dans un environnement normal  
 en For use in normal environments  
 it Per impiego in ambiente usuale  
 es Para el uso en ambiente normal  
 sv För användning i normal miljö  
 nl Voor toepassing in normale omgeving

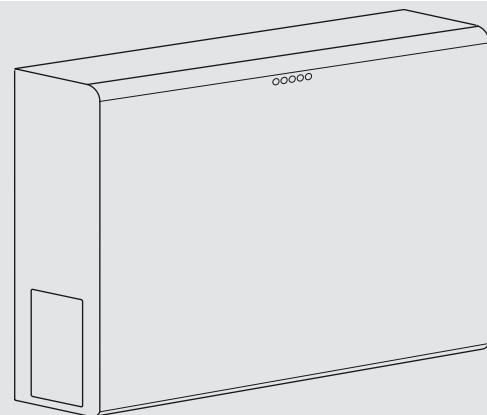


B11535

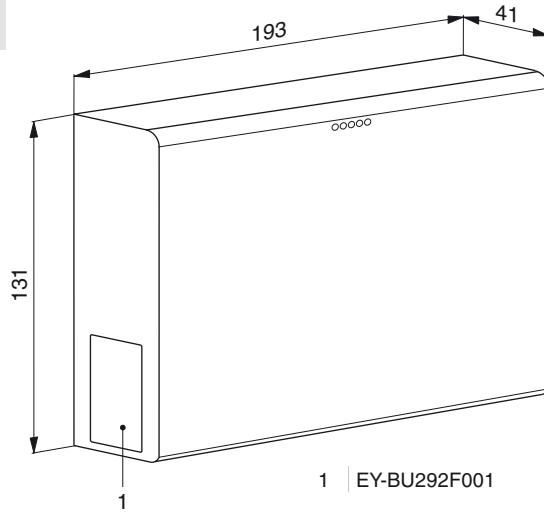**IP20**  
 EN60529
**1.1**

1 | EY-BU292F001

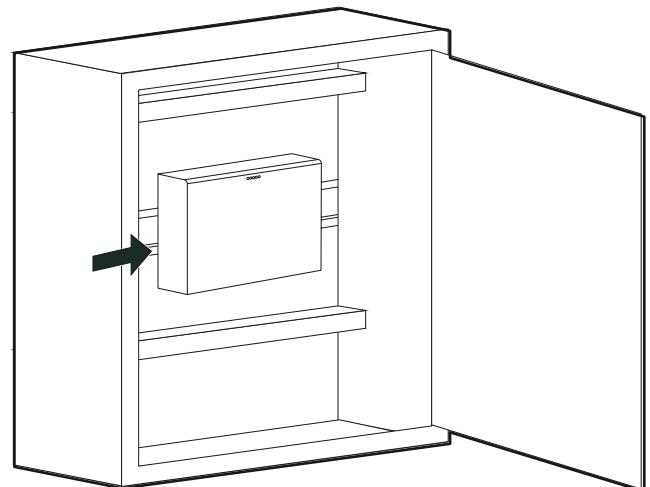


B10674

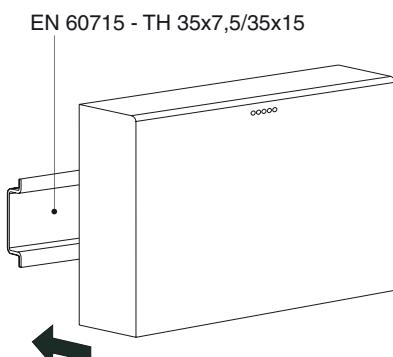**1.2**



B10675

**1.3**

de Bei Einrichtungen mit Festanschluss muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung in der Nähe vorhanden sein  
 fr Les installations qui disposent d'un branchement permanent devront être équipées d'un dispositif interrupteur facilement accessible à proximité de l'installation  
 en For equipment with a fixed power connection, there should be an easily accessible isolating facility close by. (Disconnect device)  
 it Nei dispositivi con attacco fisso deve essere presente nelle vicinanze un separatore facilmente accessibile  
 es Para equipos con una conexión fija de tensión, debe haber un interruptor de fácil acceso para corte de tensión en caso de emergencia  
 sv För utrustning med permanent koppling, så skall det finnas en lätt tillgänglig frikoppling i närheten  
 nl Bij een installatie met vaste stroomaansluiting moet een spanningsonderbreker in de buurt zijn

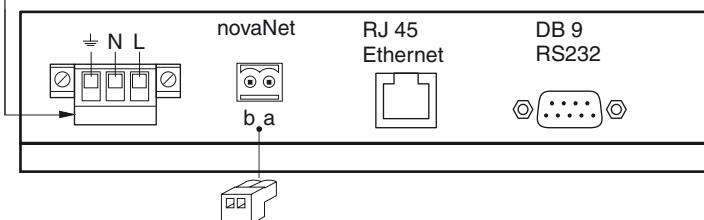

B10676

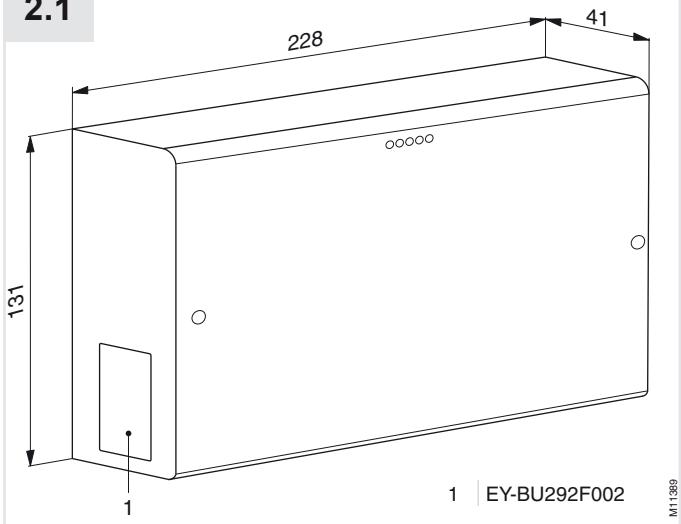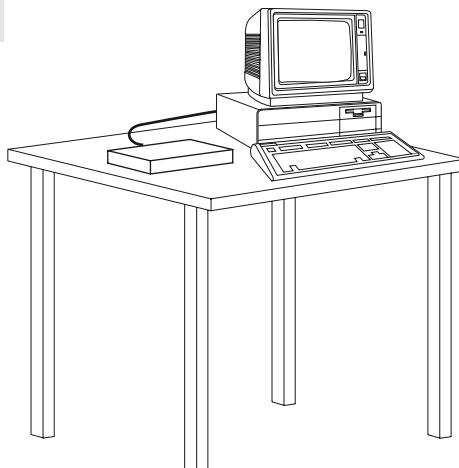**2.1**

**2.2**

**2.3**

**⚠️ WARNUNG** Dies ist kein Schutzschalter

**⚠️ AVERTISSEMENT** Ceci n'est pas un disjoncteur

**⚠️ WARNING** This is not a safety switch


**⚠️ AVVERTENZA** Questo non è un interruttore di sicurezza

**⚠️ ADVERTENCIA** No es un interruptor de seguridad

**⚠️ VARNING** Detta är ingen säkerhetsbrytare




**⚠️ WAARSCHUWING** Dit is geen veiligheidsschakelaar.

- de Bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein
- fr Pour les équipements avec prise embrochable, la prise doit être à proximité de l'équipement et être facilement accessible
- en For appliances with plug connector, the socket must be fitted near the appliance and must be easily accessible
- it In impianti con collegamento a spina, la presa elettrica deve trovarsi a breve distanza dall'apparecchio ed essere facilmente accessibile
- es Si el aparato dispone de enchufe, este deberá instalarse cerca del aparato y ser fácilmente accesible
- sv Vid komponenter utan brytfunktion dock med kabel och stickkontakt måste väggdosan monteras nära komponenten så att strömmen vid brand snabbt kan brytas
- nl Bij aansluiting middels een stekkerverbinding dient het stopkontakt dicht bij het apparaat te worden geplaatst en goed bereikbaar te zijn

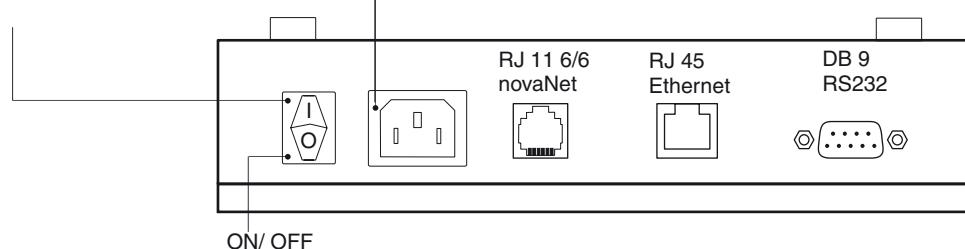
**3**


DB9 Male

- 1 NC
- 2 RD (IN)
- 3 TD (OUT)
- 4 NC
- 5 GND
- 6 NC
- 7 RTS (OUT)
- 8 CTS (IN)
- 9 NC

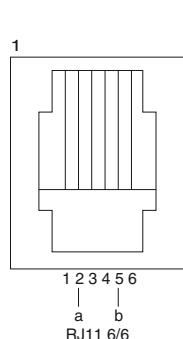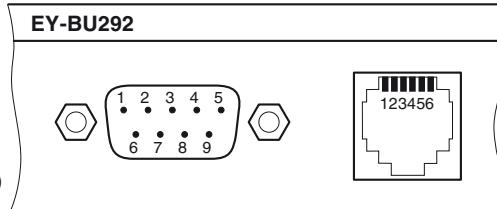

B10679

## 4.1

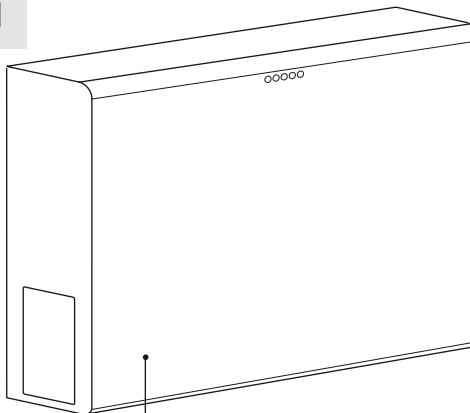

B11535

- de Gerät darf nicht geöffnet werden  
 fr Ne pas ouvrir l'appareil  
 en The appliance should not be opened  
 it L'apparecchio non va aperto  
 es El equipo no debe abrirse  
 sv Kapslingen får ej öppnas  
 nl Apparaat mag niet geopend worden

## 4.3

**⚠️ WARNUNG****Dies ist eine Einrichtung der Klasse A.**

Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Massnahmen durchzuführen.

**⚠️ AVERTISSEMENT****Ceci est une installation classée A;**

elle peut donc causer des perturbations radioélectriques en zone habitée. Le cas échéant, des mesures adéquates pourront être exigées de l'utilisateur.

**⚠️ WARNING****This is Class A equipment.**

It may cause radio interference in the home, in which case the operator may be requested to carry out appropriate measures.

**⚠️ AVVERTENZA****Questo è un apparecchio della classe A.**

Esso può causare disturbi radio nella zona abitata. In un tal caso è possibile che venga richiesta all'utente l'adozione di misure adeguate.

**⚠️ ADVERTENCIA****Este es un equipo de clase A.**

Puede causar interferencias radioeléctricas en zonas habitadas, en cuyo caso el usuario ha de tomar las medidas apropiadas.

**⚠️ VARNING****Detta är en utrustning enl. klass A som**

**kan förorsaka störningar i radiotrafiken i hemmet.** Den ansvarige kan avkrävas åtgärder för att eliminera sådana störningar.

**⚠️ WAARSCHUWING****Dit is een klasse A apparaat.**

Dit apparaat kan derhalve in het woonbereik elektromagnetische interferentie veroorzaken. In dit geval kan de gebruiker aanvullende beschermingsmaatregelen verlangen.



- de [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Produkte  
 fr [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Produits  
 en [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Products  
 it [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Products  
 es [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Products  
 sv [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Products  
 nl [www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com) ↗ Products

## 4.2

**HINWEIS**

- Gerät ist nur für TN-S Netzsysteme
- Erdanschluss ist für die Sicherheit zwingend nötig
- Ethernet, novaNet und Com sind SELV/ PELV Stromkreise und dürfen nicht an ELV oder TNV Netze angeschlossen werden
- In Länder mit Verdrehbaren Netzsteckern muss die Netzzuleitung gegen Erdkurzschlüsse abgesichert sein

**AVIS**

- Cet appareil est conçu pour des réseaux TN-S uniquement
- Mise à la terre impérative pour des raisons de sécurité
- Ethernet, novaNet et Com sont des circuits SELV/PELV et ne doivent pas être raccordés à des réseaux ELV ou TNV
- Dans les pays avec des fiches de secteur rotatives, le conducteur d'alimentation devra être protégé contre les courts-circuits à la terre

**NOTICE**

- The equipment is for TN-S network systems only
- For safety reasons, the equipment must be earthed
- Ethernet, novaNet and Com are SELV/PELV circuits and should not be connected to ELV or TNV networks
- In countries with rotatable mains plugs, the mains supply should be protected against shorting to earth

**AVISO**

- L'apparecchio non è per sistemi di reti TN-S
- Per la sicurezza, il collegamento di terra è obbligatoriamente necessario
- Ethernet, novaNet e Com sono circuiti di corrente e non vanno collegati a reti ELV o TNV
- In paesi con spine di alimentazione a duplice posizione, il conduttore verso la rete deve essere protetto dai cortocircuiti a terra

**AVISO**

- El equipo es sólo para sistemas de alimentación TN-S
- Por motivos de seguridad, el equipo debe estar conectado a tierra
- Ethernet, novaNet y Com son circuitos SELV/PELV y no deben conectarse a redes ELV o TNV
- En países con enchufes rotativos que funcionan con electricidad de la red, el suministro de red eléctrica debe protegerse contra cortocircuitos a tierra

**OBS !**

- Utrustningen är endast för system med TN-S kraftförsörjning
- Av personsäkerhetsskäl måste utrustningen skyddsjordas
- Ethernet, novanet och Com är av typen SELV/PELV kretsar och skall ej anslutas till ELV eller TNV nätverk
- I länder med utbytbara adaptrar för spänningsmatningen, så måste matningen vara utför så att den är skyddad från kortslutning mot jord

**LET OP**

- Apparaat is alleen voor TN-S netwerken
- Aardaansluiting is voor de veiligheid noodzakelijk
- Ethernet, novaNet en Com zijn SELV/PELV stroomkringen en mogen niet aan ELV of TNV netten worden aangesloten
- In landen met verdraaibare stroomstekkers moet de netaansluiting tegen kortsluiting met aarde beveiligd worden

- de Dokument aufbewahren  
 fr Ce document est à conserver  
 en Retain this document  
 it Conservare il documento  
 es Guardar el documento  
 sv Spara dokumentationen  
 nl Document bewaren

© Fr. Sauter AG  
 Im Surinam 55  
 CH-4016 Basel  
 Tel. +41 61 - 695 55 55  
 Fax +41 61 - 695 55 10  
[www.sauter-controls.com](http://www.sauter-controls.com)  
[info@sauter-controls.com](mailto:info@sauter-controls.com)